

滅火器外觀檢查



1. 壓力表指針是否在綠色範圍內。

2. 插銷是否遺失，皮管是否龜裂破損。

3. 使用期限是否過期(3年)。

4. 是否固定放置於明顯易取處。

華勛消防分隊-防焰宣導



猜猜看下列哪些是使用防焰物品之場所？



電影院(全部)



舞廳(全部)



指壓按摩場所(全部)



保齡球館(全部)



健身休閒中心(全部)



診所有病房



旅館或飯店(全部)



醫院



幼稚園



超級市場(全部)



百貨商場



收容院(全部)



美術館或博物館



餐廳或咖啡廳

答案：全部均是，上述所列舉之使用場所，部分有其使用面積上的限制，除有(全部)字樣，方全面強制規定使用防焰物品，如電影院一定要使用附有防焰標示之防焰物品，而醫院則要其面積達150平方公尺才強制使用防焰物品。


應使用防焰物品之場所

依據消防法第11條之規定，地面樓層達11層以上建築物、地下建築物及中央主管機關指定之場所，其管理權人應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品。前述有關中央主管機關指定之場所，係指下列場所：

類別	場所用途	供該用途之專用部份樓地板面積合計	備註
(1)	戲院、電影院、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、收容院（觀光理髮、視聽室等）、指壓按摩場所、錄影節目帶播映場所（MTV等）、視聽歌廳場所（KTV等）、酒家、酒吧、酒廊（廳）。	全部	
(2)	保齡球館、撞球場、舞會堂、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所。	全部	
(3)	觀光旅館、飯店、旅館、招待所（限有複室客房者）。	全部	
(4)	商場、市場、百貨商場、超級市場、零售市場、展覽場。	三百平方公尺以上	
(5)	餐廳、飲食店、咖啡廳、茶藝館。	三百平方公尺以上	
(6)	醫療機構（醫院、診所）、療養院、長期照護機構、養護機構、安養機構、老人服務機構（提供日間照顧、臨時照顧、短期保護及安置使用者）、幼稚園、托兒所、育嬰中心、護理之家機構、產後護理機構、啟明、啟聾、啟聰等特殊學校。	一百五十平方公尺以上	診所限有病房者
(7)	三溫暖、公共浴室。	全部	
(8)	圖書館、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館及其他類似場所。	五百平方公尺以上	
(9)	補習班、訓練班、K書中心、安親（才藝）班、兒童及少年福利機構。	二百平方公尺以上	
(C)	電影攝影場、電視播送場。	全部	

防焰宣導品
 多一份知識就多一份保障

室內消防栓之操作方法

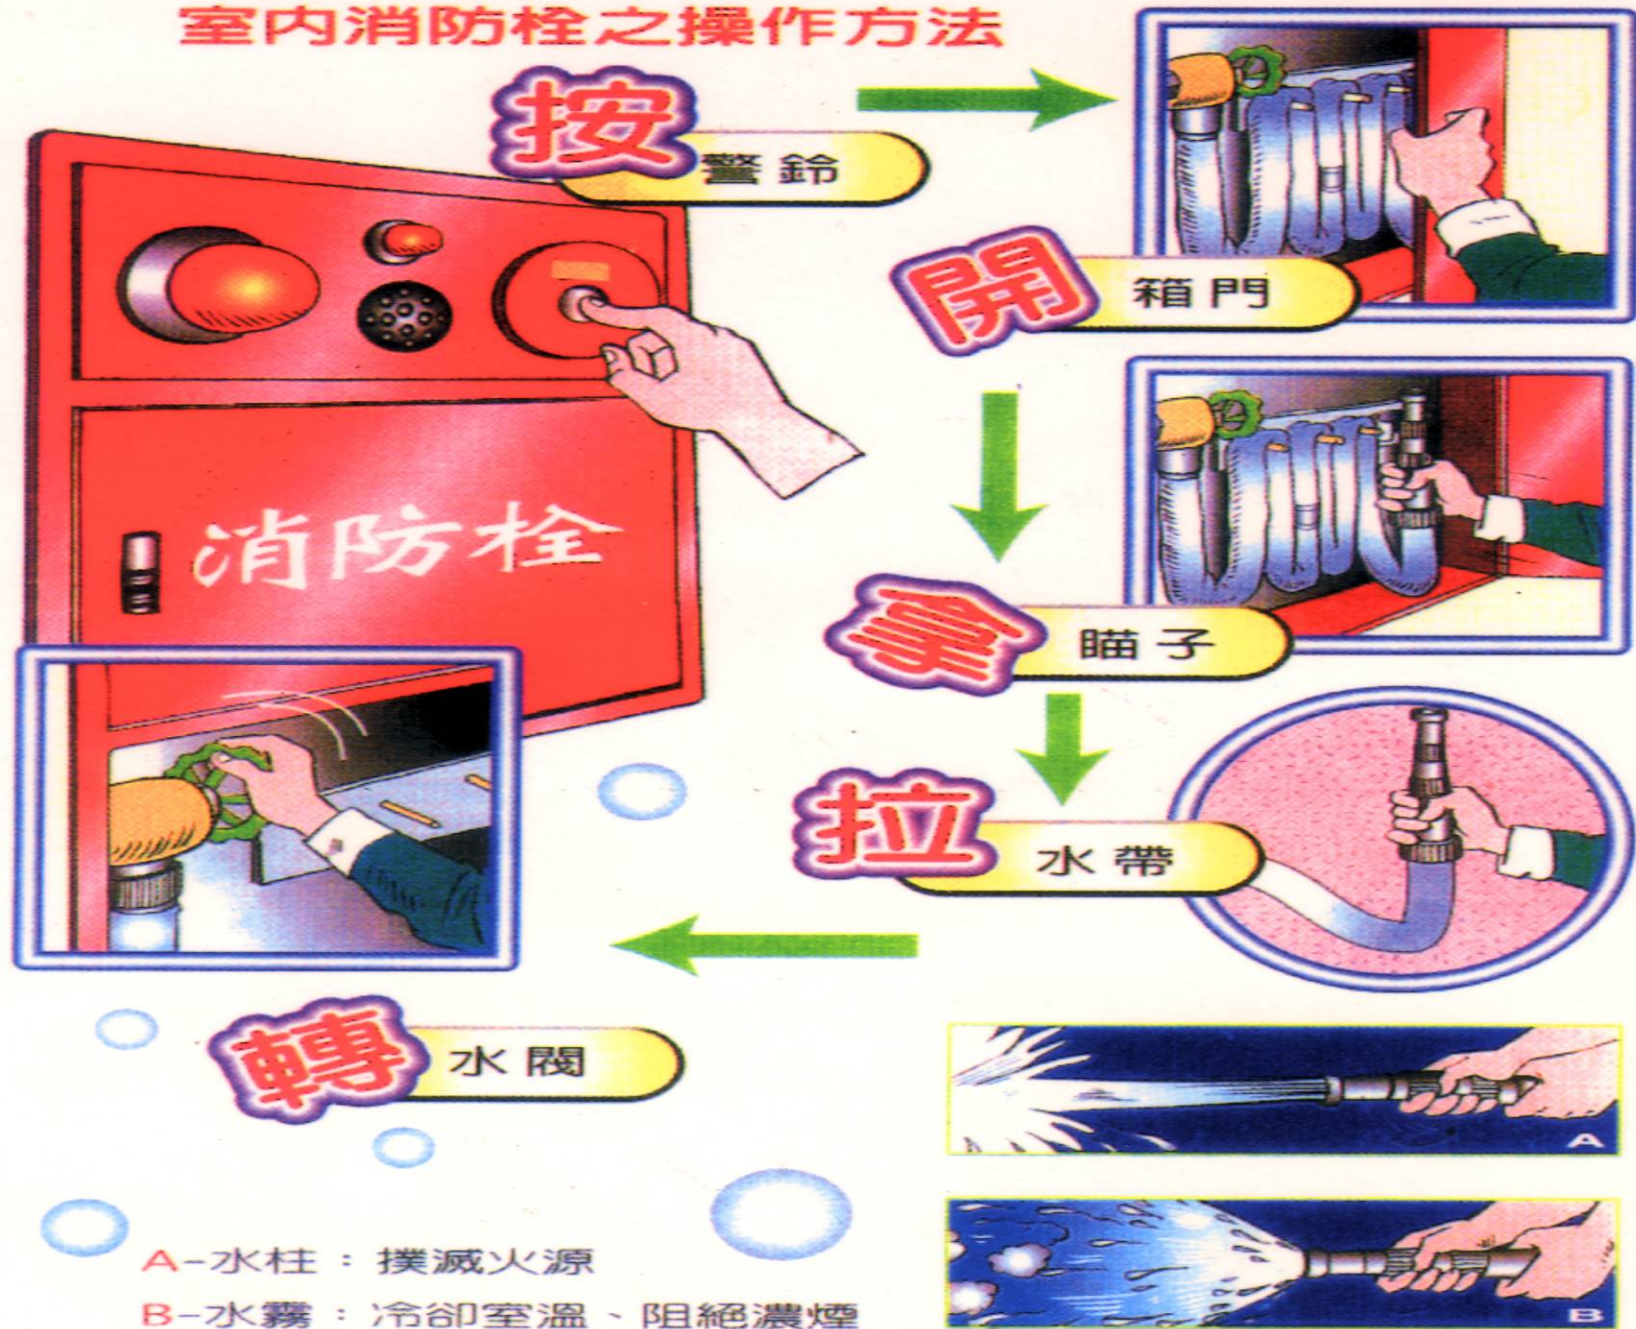



居家安全 守護神



好康報報!

為提升本市市民**火災預防意識**
本市符合補助對象之住宅
每戶可申請補助住警器1個

1. 補助對象:符合消防法第6條第5項之場所
【非大樓式之住宅場所,如:透天厝、平房、老舊社區(眷村)等】
2. 補助方式:洽轄區消防分隊申請,1戶/1個/1次為限。

桃園市消防局補助裝設之住警器為偵煙式
請勿安裝於廚房,以免造成誤動作。

24小時守護您的生命財產安全

警事最傷亡往往因發現太遲,造成逃生不及之憾事發生,裝設住警器,能在警發生第一時間以高分貝提醒,迅速採取應變措施,避免造成生命及財產損失。

住宅用火災警報器設置位標

消防法第6條

第5項 不屬於應設置火警自動警報設備之住宅場所應**設置住宅用火災警報器並維護之。**

住宅用火災警報器特性

- 及早通報
- 及時應變
- 安裝便利
- 免配電線



住宅用火災警報器要去哪裡買

住宅用火災警報器可於大賣場、量販店、網路商家(賣場)及消防安全器材賣店等場所購買。

購買前請認清內政部消防署個別認可合格標示。

住宅用火災警報器個別認可標示



範例:

住警器建議安裝位置



1-19桃園居安測試日

- 保費請遵守「檢、察、換」原則
- 檢測試鈕
 - 擦拭保持清潔
 - 必要時更換電池

謹記「119」安全有保障

每月1次、每月19日—桃園居安測試日
發現火災,立即撥打119報案。



相關訊息,請上網查詢
桃園市政府消防局
【住警器補助專區
(含安裝教學)】



關心您!

申請意願回條填寫

- 符合補助對象【EX:5層樓以下透天厝、平房、老舊社區(眷村)】
- 不符合補助資格【EX:同地址已有家人申請過、住宅為大樓...等】

申裝地址:桃園市_____區_____聯絡電話:_____

(申裝地址僅供消防人員查核是否符合補助對象)

聯絡人:_____先生/女士

華勛消防分隊- 住警器宣導

住警偵測搶先機， 居家安全有助力。

縱火防範要落實

三從四得

須遵行



從消除死角做起

從守望相助著手

從消除雜物動手



可疑狀況要認得

大門上鎖要記得



監視設備要搞得

滅火方法要曉得

華勛消防分隊- 防縱火宣導

三從：從死角做起
從守望相助著手
從消除雜物動手

四得：可疑狀況要認得
大門上鎖要記得
監視設備要搞得
滅火方法要曉得



華勛消防分隊-防火宣導

廣告

電氣火災安全診斷表

請逐項檢視您~ 居家防火安全是否合格，並在 打

- 電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉。
- 不可使用白熾燈泡或電熱器烘乾衣物或棉絮。
- 電器用品周圍不可放置易燃物品。
- 定期檢查插頭是否有焦黑、綠鏽及堆積塵埃等異常現象，並隨時擦拭保持乾淨。
- 電線表皮如有老化、破洞、斷裂等異狀，請立即更新。
- 應選擇使用附有保護裝置之延長線，且無線材使用以免產生高熱造成火災。
- 使用電熨斗等發熱電器，不可外出或因接觸電器時疏忽、意外而引起衣物燃燒之情形發生。
- 電鍋、烤箱、電熱水器、微波爐、電磁爐、烤麵包機等消耗電力大的電器應分別插在迴路不同插座，並避免同時使用。
- 拔下延長線或電器電線時，應手持插頭取下，不可僅拉電線，以免造成電線內部斷裂。
- 家中延長線或電器電線不可放置於爐火等熱源器具上方及週邊。
- 烹煮場所、電氣火災不可用水滅火，應準備乾粉滅火器，以利初期滅火。
- 利用定时器協助關閉電器，以免因疏忽產生危險。
- 選擇具有檢驗合格及節能標章的電器用品；使用新電器前先詳讀說明書了解使用方法。
- 浴室與盥台應使用防潮型照明燈具，以免觸電。
- 浴室、盥台等較為潮濕場所，應避免使用電器，如設有插座，應使用接地型插座或加裝漏電斷路器，以避免產生危險。
- 電器故障或用電設備的安裝，應由專業人員處理。
- 配電盤的無熔絲斷路器開關經常跳脫，此可能為過載現象，應立即找電器專業人員檢查。
- 依電業法第43條規定，每3年至少檢查家中裝設之用電設備1次。
- 老舊房屋應特別注意配電線路及無熔絲斷路器的檢查，必要時應加以更換。

居家小叮嚀

- 一、電源延長線的使用在生活環境中是不可避免，但必須了解其使用原則：
 - 1、延長線是用於臨時性、低功率電氣設備。
 - 2、延長線須有過載保護裝置或保險絲。
 - 3、延長線負荷電流量不可超過安全之標識(安培)。
 - 4、延長線必須貼有經濟部標準檢驗局之標識。
- 二、為預防電源延長線使用不當，引發電氣火災，請調查週邊環境如有不當使用或使用不合格(未有過載保護裝置)之延長線，應立即改善，切勿同時使用多種耗電量大的電氣用品，以防過載引起短路。
- 三、如果非不得已使用時，請儘量使用低功率電氣產品，以維護、保障生命財產的損失及遺憾。

內政部消防署 關心您
<http://www.nfa.gov.tw>

睡前外出多檢查，安全保障在全家

"爆竹煙火"多熱鬧

安全事項不可少



請選購具有「認可標示」
之一般爆竹煙火



- ★ 應選購具有「認可標示」之一般爆竹煙火，並依照產品說明之安全施放方式進行施放。
- ★ 未滿12歲兒童禁止施放「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」之一般爆竹煙火。
- ★ 飛行類、升空類、摔炮類之一般爆竹煙火，每日上午8時前及夜間10時後，不得施放。
- ★ 未滿12歲兒童施放一般爆竹煙火應由父母陪同。
- ★ 應依照產品使用說明施放。
- ★ 施放專業煙火（煙火彈、盆花、瀑布煙火...），須於施放日5日前向消防局提出申請，並投保公共意外責任險（違反規定者最高處以新台幣150萬元罰鍰）。
- ★ 使用電子音效取代傳統爆竹煙火，安全又熱鬧。



華勛消防分隊 爆竹煙火宣導

慎用瓦斯 安全不失

聞氣4步驟



1 禁火



2 關氣



3 開窗



4 打電話

瓦斯桶與管線連接處使用夾具固定，防止脫落

瓦斯桶應置於屋外通風良好處所

加裝鐵鍊、柵欄、隔板等瓦斯桶防傾倒措施



換裝瓦斯桶程序



關閉開關閥

將用完的瓦斯桶上方的開關依順時鐘的方向轉緊關閉。



鬆開調整器

將瓦斯桶側面近似圓形的螺絲依順時鐘方向打開。



裝上調整器

將瓦斯管上近似圓形的螺絲依逆時鐘方向與瓦斯桶轉緊結合。

漏氣檢測DIY



塗抹肥皂水於瓦斯桶之開關閥、管線及調整器，如有氣泡產生，應謹慎遵照聞氣4步驟處理。

華勛消防分隊 瓦斯安全宣導

華勛消防分隊-一氧化碳宣導

- 當我們聞到瓦斯外洩的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手 - 「一氧化碳」，卻往往因其無色、無味的特性而遭忽視。



安裝熱水器 做對5件事 遠離隱形殺手一氧化碳

安全品牌
熱水器應貼有CNS(國家標準)檢驗合格標示。

定期檢修
建議定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士為之。

保持通風
裝設燃氣熱水器的陽臺應保持良好通風，避免有加裝門窗或晾曬大量衣物等阻礙通風之情形。

安全安裝
應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士進行正確的安裝，並依法於熱水器張貼施工標籤。

正確型式
選購屋外式(RF)熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式熱水器(FE)或密閉強制供排氣式熱水器(FF)。

中華民國技術士證
身分證號: X120104XXXX
執照號碼: 民國93年3月12日
通訊處: 155-123456
地址: 新定克路新定街
立照日期: 民國105年11月10日
姓名: 王小明
職別: 內職

瓦斯燃氣要通風，防止中毒免傷痛

華勛消防分隊-救護宣導

線上CPR 生命由你啟動

1



報案電話請撥119或112
表明報案原因需要救護車
病人有無意識及正常呼吸
請聽從119人員指示操作

2

危急情況請勿掛斷電話!
我們線上教你做CPR!



- ▲ 掌根交疊且手臂打直
- ▲ 置於病人兩乳頭連線中央
- ▲ 開始胸部按壓
- ▲ 以1秒鐘2下的速度往下壓5公分
- ▲ 一定不要中斷按壓胸部
- ▲ 持續至救護員接手為止

3



找人取得AED並打開電源
聽從AED的語音指示操作
AED電擊或指示不電擊後
請立刻回復CPR胸部按壓

華勛消防分隊-水域安全宣導



下水先做暖身操
危險水域忌逞勇

身體不適勿下水
合格場所樂水游